


Cruceta para Reserva de Cable – CZ



La fijación en el montante o en la rejilla de la torre se realiza a través de un soporte a la compresión con chapas en "L".

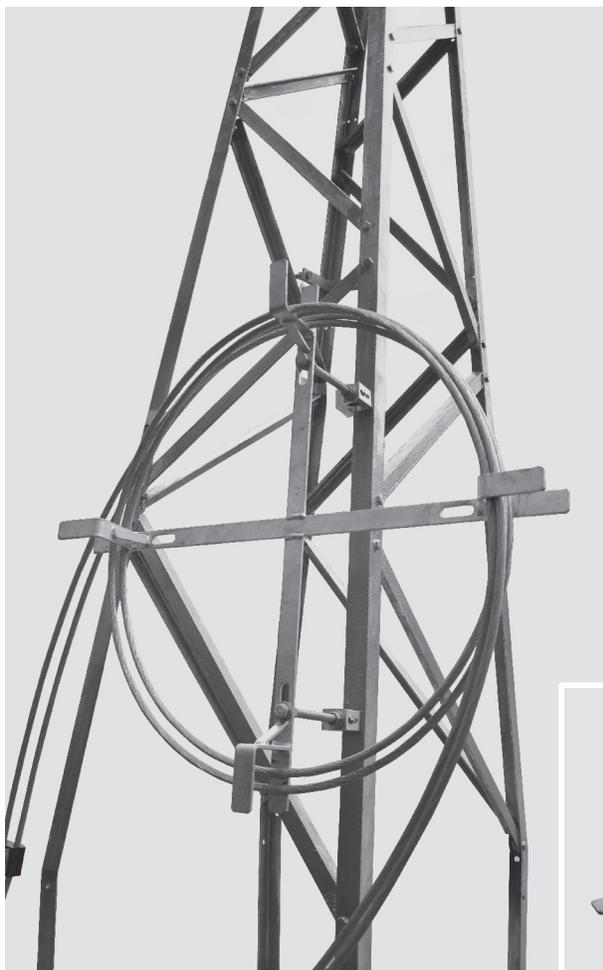

La fijación en el montante de la torre puede ser hecha a través de soportes de fijación a la compresión con chapas en "L" o con garras.

Las **Crucetas - CZ** han sido proyectadas para el almacenamiento de la reserva técnica del cable OPGW a lo largo de la línea de transmisión, de forma que la acomodación de la red proteja al cable OPGW.

Su posicionamiento en la torre se realiza a través del soporte de fijación (a compresión con chapas en "L" o con Garra), que tiene como concepto adaptarse a las diversas situaciones que se presentan en las torres.

Material: Acero SAE 1020 cincado en caliente.



La fijación se realiza a través de un soporte de compresión con chapas en "L".

